




块: 主程序
作者:
创建时间: 2015.12.30 10:56:01
修改时间: 2016.01.04 14:49:14

符号	变量类型	数据类型	注释
	TEMP		
	TEMP		
	TEMP		
	TEMP		

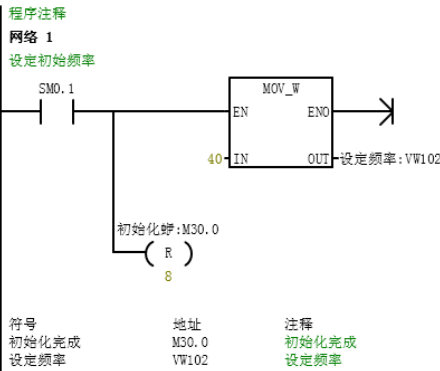

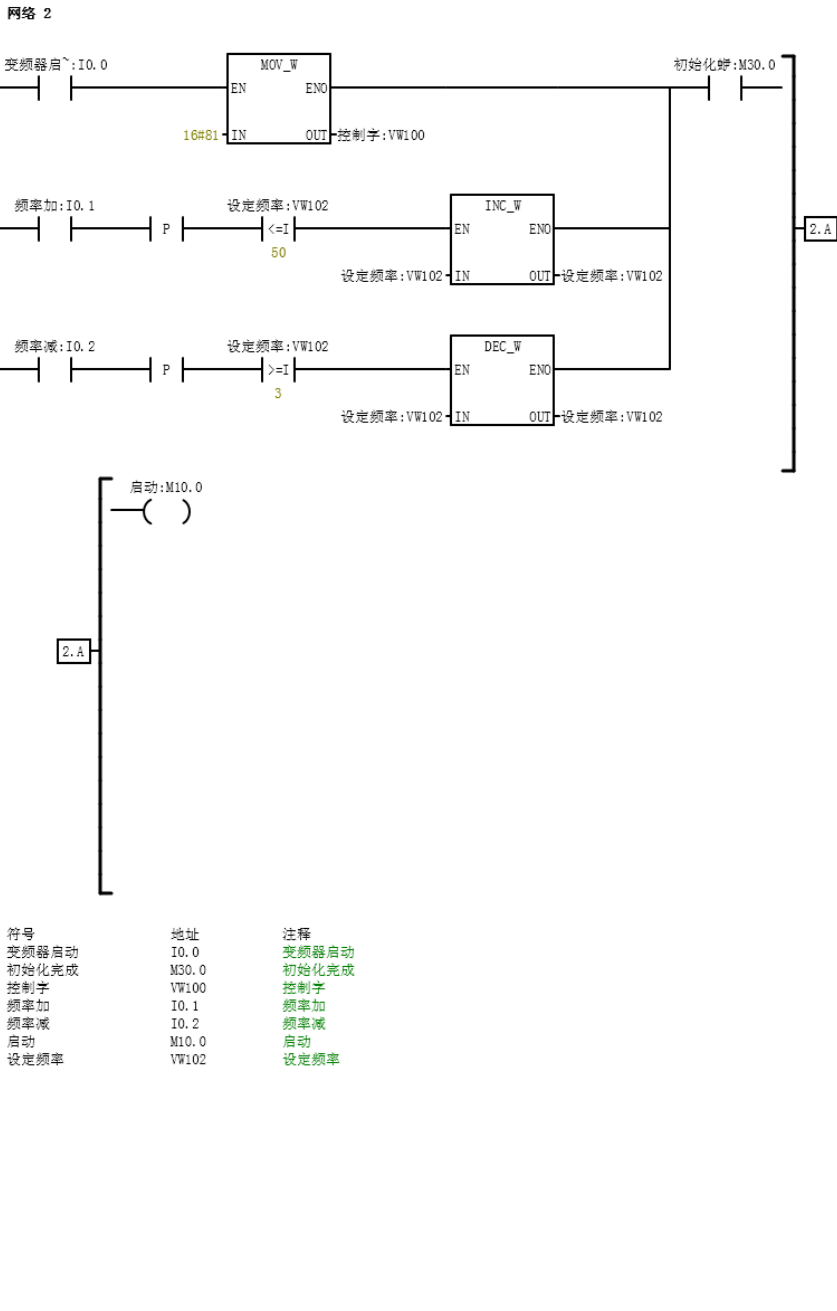

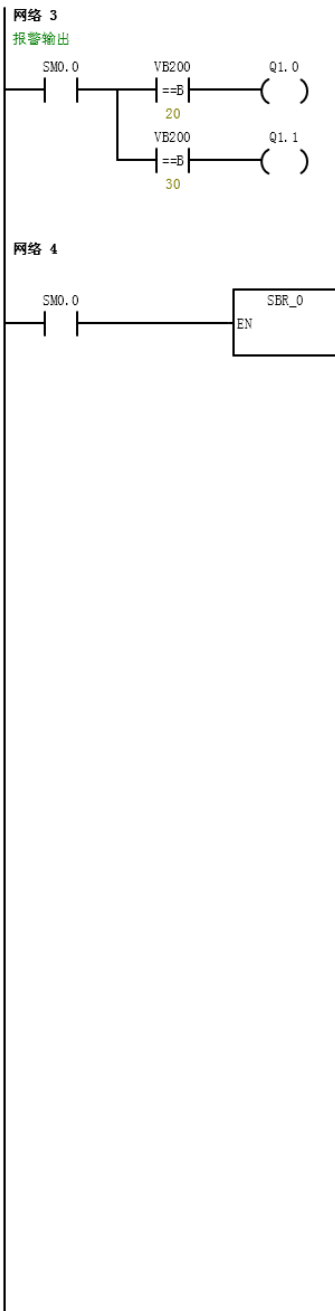


块: SBR_0
作者:
创建时间: 2015.12.30 10:56:01
修改时间: 2016.01.04 14:49:14

符号	变量类型	数据类型	注释
EN	IN	BOOL	
	IN		
	IN_OUT		
	OUT		
	TEMP		

子程序注释

网络 1 网络标题


初始化

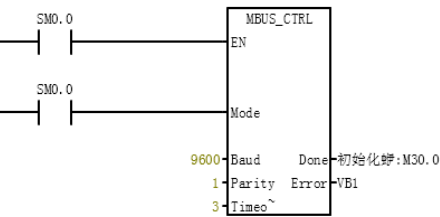

符号	地址	注释
初始化完成	M30.0	初始化完成


网络 2 网络标题

初始化



网络 3


启动

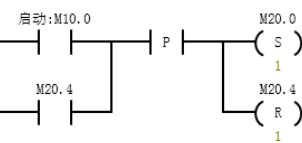


符号	地址	注释
启动	M10.0	启动

网络 4

写变频器控制值及频率对应0x7f00 0x7f01

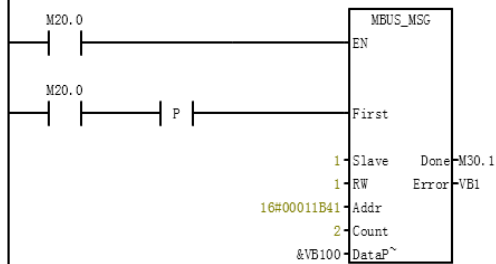


网络 5

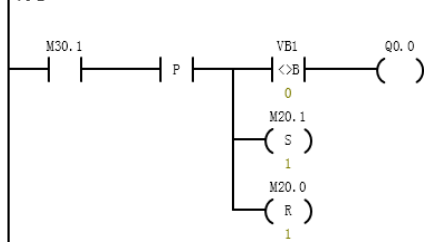


网络 6

读变频器运行状态 对应变频器0x7fa0

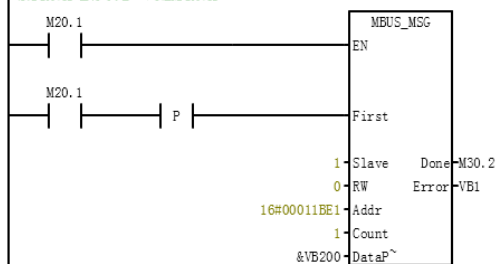


网络 7

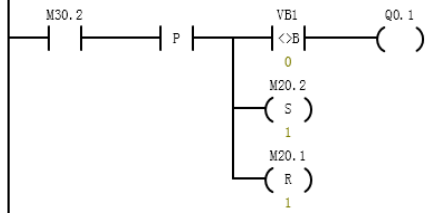


网络 8


读变频器输出频率对应变频器0x1000

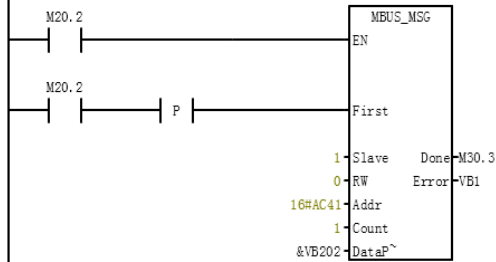

网络 9

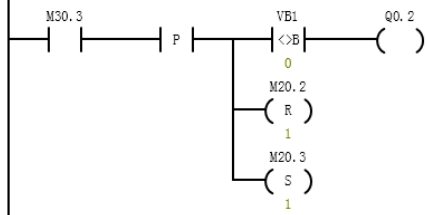

网络 10

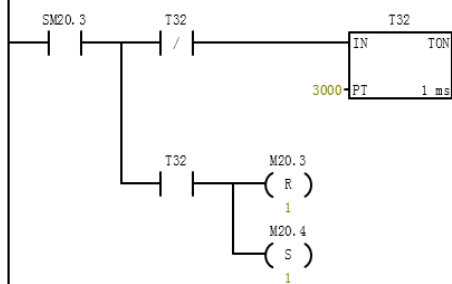

块: INT_0
作者:
创建时间: 2015.12.30 10:56:01
修改时间: 2015.12.30 10:56:01

符号	变量类型	数据类型	注释
	TEMP		
	TEMP		
	TEMP		
	TEMP		

中断程序注释
网络 1 网络标题
网络注释



块: MBUS_CTRL
作者:
创建时间: 2006.12.01 8:45:14
修改时间: 2006.11.28 9:10:33

符号	变量类型	数据类型	注释
EN	IN	BOOL	
L0.0 Mode	IN	BOOL	1 = Modbus, 0 = PPI (终止 Modbus)
LD1 Baud	IN	DWORD	1200, 2400 ... 115200
LB5 Parity	IN	BYTE	0 = 无, 1 = 奇校验, 2 = 偶校验
LW6 Timeout	IN	INT	以毫秒表示的从站响应超时
	IN		
	IN_OUT		
LS.0 Done	OUT	BOOL	完成标记 (始终设置)
LB9 Error	OUT	BYTE	错误状态
	OUT		
LD10 AC0save	TEMP	DWORD	
LD14 AC1save	TEMP	DWORD	
LD18 AC2save	TEMP	DWORD	
LD22 AC3save	TEMP	DWORD	

 本代码归西门子能源与自动化公司专有，它属于附加软件包“Modbus 主站端口 0 库”的一部分。

块: MBUS_MSG
作者:
创建时间: 2005.12.01 8:46:21
修改时间: 2006.11.15 9:10:37

符号	变量类型	数据类型	注释
EN	IN	BOOL	
L0.0 First	IN	BOOL	新消息 (设置为 1 时仅对新请求扫描一次)
LB1 Slave	IN	BYTE	从站地址 (0 到 247)
LB2 RW	IN	BYTE	读 = 0, 写 = 1
LD3 Addr	IN	DWORD	Modbus 地址 (即 40001)
LW7 Count	IN	INT	元素个数 (1 到 120 个字或 1 到 1920 位)
LD9 DataPtr	IN	DWORD	数据指针 (即 &VB100)
	IN		
	IN_OUT		
L13.0 Done	OUT	BOOL	完成标记 (0 = 忙, 1 = 完成)
LB14 Error	OUT	BYTE	错误 (0 = 无错误)
	OUT		
LD15 AC0save	TEMP	DWORD	
LD19 AC1save	TEMP	DWORD	
LD23 AC2save	TEMP	DWORD	

 本代码归西门子能源与自动化公司专有，它属于附加软件包“Modbus 主站端口 0 库”的一部分。

块: MBUSM1
作者:
创建时间: 2005.12.01 8:46:36
修改时间: 2006.11.15 9:10:37

	符号	变量类型	数据类型	注释
	EN	IN	BOOL	
		IN		
		IN_OUT		
LW0	crc	OUT	WORD	
		OUT		
LW2	count	TEMP	INT	
LD4	ptr	TEMP	DWORD	

 本代码归西门子能源与自动化公司专有，它属于附加软件包“Modbus 主站端口 0 库”的一部分。

块: MBUSM2
作者:
创建时间: 2005.12.01 8:46:47
修改时间: 2006.11.15 9:10:37

符号	变量类型	数据类型	注释
	TEMP		
	TEMP		
	TEMP		
	TEMP		

 本代码归西门子能源与自动化公司专有，它属于附加软件包“Modbus 主站端口 0 库”的一部分。